

**Краткие данные отчета об оценке рыночной стоимости нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова, дом 32/15, литера А, помещение 18-Н, площадь 7,1 кв.м., кадастровый номер 78:42:1810202:4614, 1 этаж**





**1. Данные об отчете.**

- 1.1. Дата проведения оценки: 21.06.2021.
- 1.2. Оцениваемые права: право собственности.


**2. Описание объекта оценки:**

- 2.1. Карта местоположения

Карта местоположения объекта представлена на рис.1

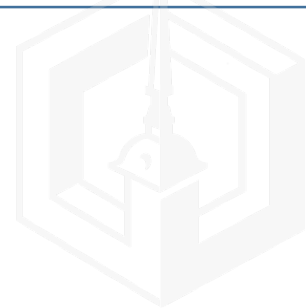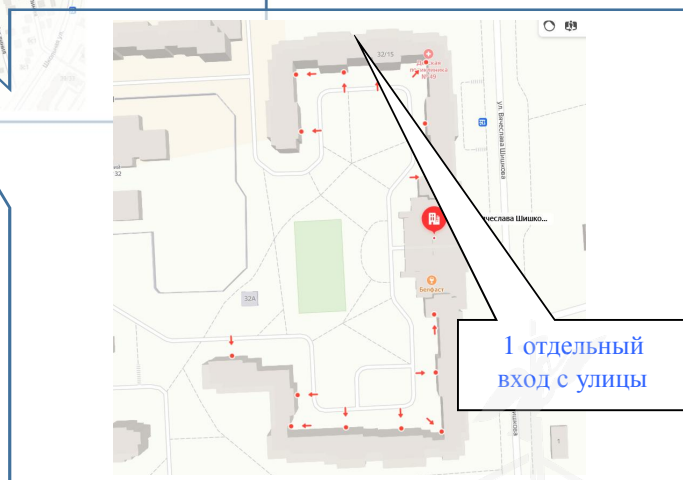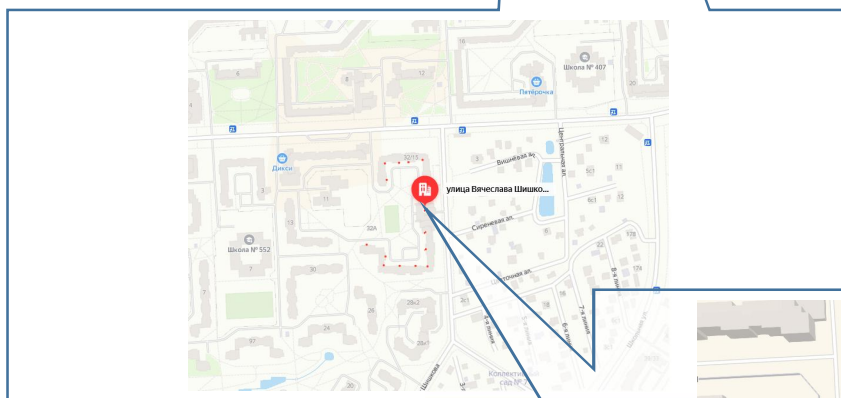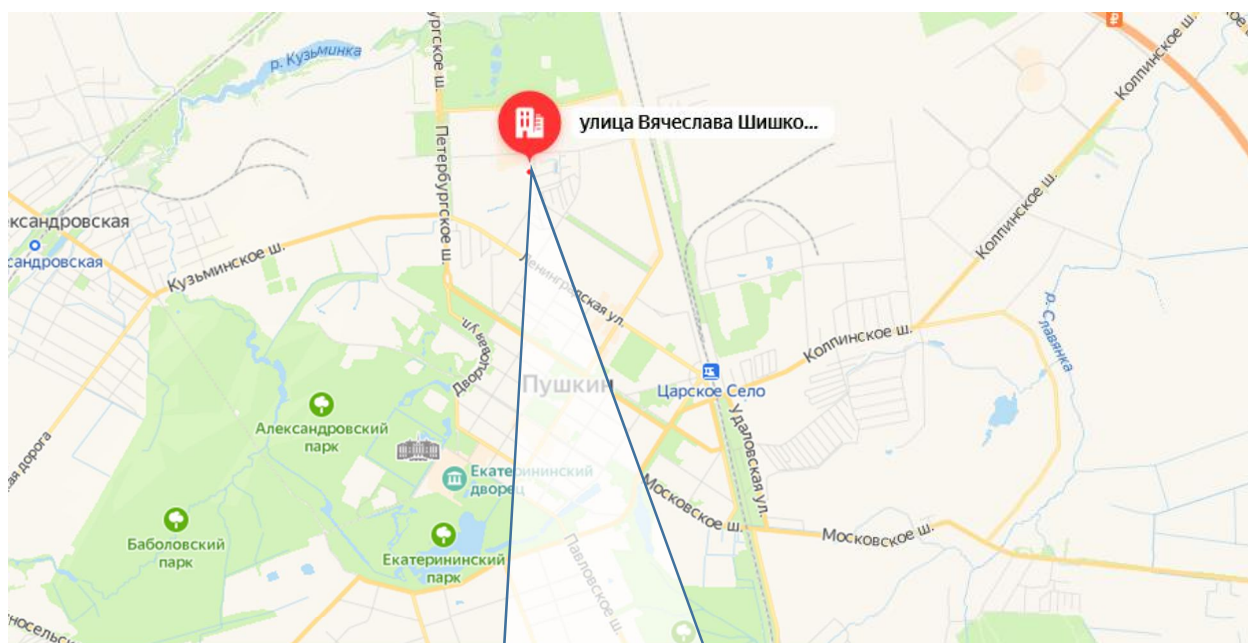

## 2.2. Описание здания, в котором расположен объект оценки

Фото здания	
Тип здания	Здание (Жилое), площадь 19905,5 кв. м Год постройки: 1988. Год последнего капитального ремонта: н/д
Материал	Кирпич
Состояние по осмотру	Удовлетворительное
Этажность	5
Наличие подвала	+
Наличие надстройки, мансарды, чердака, технического этажа	-
Инженерная обеспеченность	Обеспечено всеми инженерными коммуникациями: электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация

## 2.3. Описание встроенного помещения:

### 2.3.1. Общие характеристики помещения

Вид объекта	Встроенное нежилое
Кадастровый номер объекта	78:42:1810202:4614
Общая площадь, кв. м	7,1
Полезная площадь, кв. м.	7,1
Занимаемый объектом этаж или этажи	1 этаж
Состояние (по осмотру)	Состояние помещения удовлетворительное
Окна (количество, размер, направленность и др.)	1 – стандартное – на улицу
Вход (Отдельный /общий с жилыми / нежилыми со двора/с улицы/арки и др). Если вход общий: состояние подъезда, наличие домофона, консьержа, видеонаблюдения; общее состояние подъезда	В соответствии с данными представленных документов, оцениваемое помещение имеет 1 отдельный вход с улицы. Доступ во двор не ограничен
Высота пол - потолок (по документам)	3,30 м
Инженерные коммуникации	Здание обеспечено инженерными коммуникациями: электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация. В помещении: электроснабжение
Текущее использование	Не используется
Доля земельного участка, относящегося к объекту	Доля земельного участка в натуре не выделена.
Дополнительные сведения	Во время проведения визуального осмотра, было выявлено, что доступ к объекту можно характеризовать как неограниченный

### 2.3.2. Описание локального окружения

Описание помещений, соседствующих с объектом оценки, в т.ч. их текущее использование	Нежилые, жилые помещения
Краткое описание квартала, в котором расположен объект оценки	Окружение Объекта оценки составляет преимущественно жилая застройка. В ближайшем окружении располагаются школы, детские сады, магазины, кафе, рестораны, аптеки. Плотность застройки – средняя
Общее состояние окружающей территории (наличие скверов, детских площадок, мусорных баков и т.д.)	Здание, в котором находится оцениваемое помещение, расположено на красной линии ул. Вячеслава Шишкова и ул. Генерала Хазова. Территория благоустроена. Состояние двора – удовлетворительное
Наличие парковки (организованная / неорганизованная)	Неорганизованная парковка на ближайших улицах и внутриквартальных проездах
Транспортная доступность (удобство подъезда непосредственно к объекту, удаленность от ближайшей станции метро)	Здание, в котором расположено оцениваемое помещение, находится в Пушкинском районе города Санкт-Петербурга, в квартале, ограниченном: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ с севера – ул. Генерала Хазова,</li> <li>▪ с юга – ул. Вячеслава Шишкова,</li> <li>▪ с запада – Петербургским шос.,</li> <li>▪ с востока – ул. Вячеслава Шишкова.</li> </ul> Интенсивность транспортных и пешеходных потоков непосредственно возле Объекта оценки можно охарактеризовать как «низкую». По ближайшей магистрали (Петербургское шос.) – активное автомобильное движение. Характер и состав пешеходных потоков: работники организаций и жители ближайших домов. Вход в оцениваемое помещение осуществляется через 1 отдельный вход с улицы. Доступ во двор не ограничен. Транспортная доступность Объекта оценки легковым транспортом характеризуется как отличная. Подъезд непосредственно к Объекту оценки свободный. Ближайшая станция метро «Московская» расположена на расстоянии ≈ 16 км. Транспортная доступность Объекта обеспечивается по ул. Вячеслава Шишкова
Условия для погрузочно-разгрузочных работ	Объект оценки имеет удовлетворительные условия для осуществления погрузо-разгрузочных работ. Объект оценки не оснащен специальным оборудованием для осуществления разгрузки

### 2.3.3. Обременения объекта (Обременения КГИОП, ГОЧС, другие обременения и сервитуты):

А) Обременение договором аренды – отсутствует.

Б) Обременения КГИОП, ГОЧС, другие обременения и сервитуты:




Согласно выписке из ЕГРН № КУВИ-002/2020-46588888 от 08.12.2020, в отношении Объекта оценки ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано.

Согласно письму КГИОП № 07-246/20-0-1 от 11.01.2021, Объект оценки не относится к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия.

Объект расположен в границах зон охраны и (или) защитных зон объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (участок ЗРЗ(42)12).

#### 2.3.4. План объекта

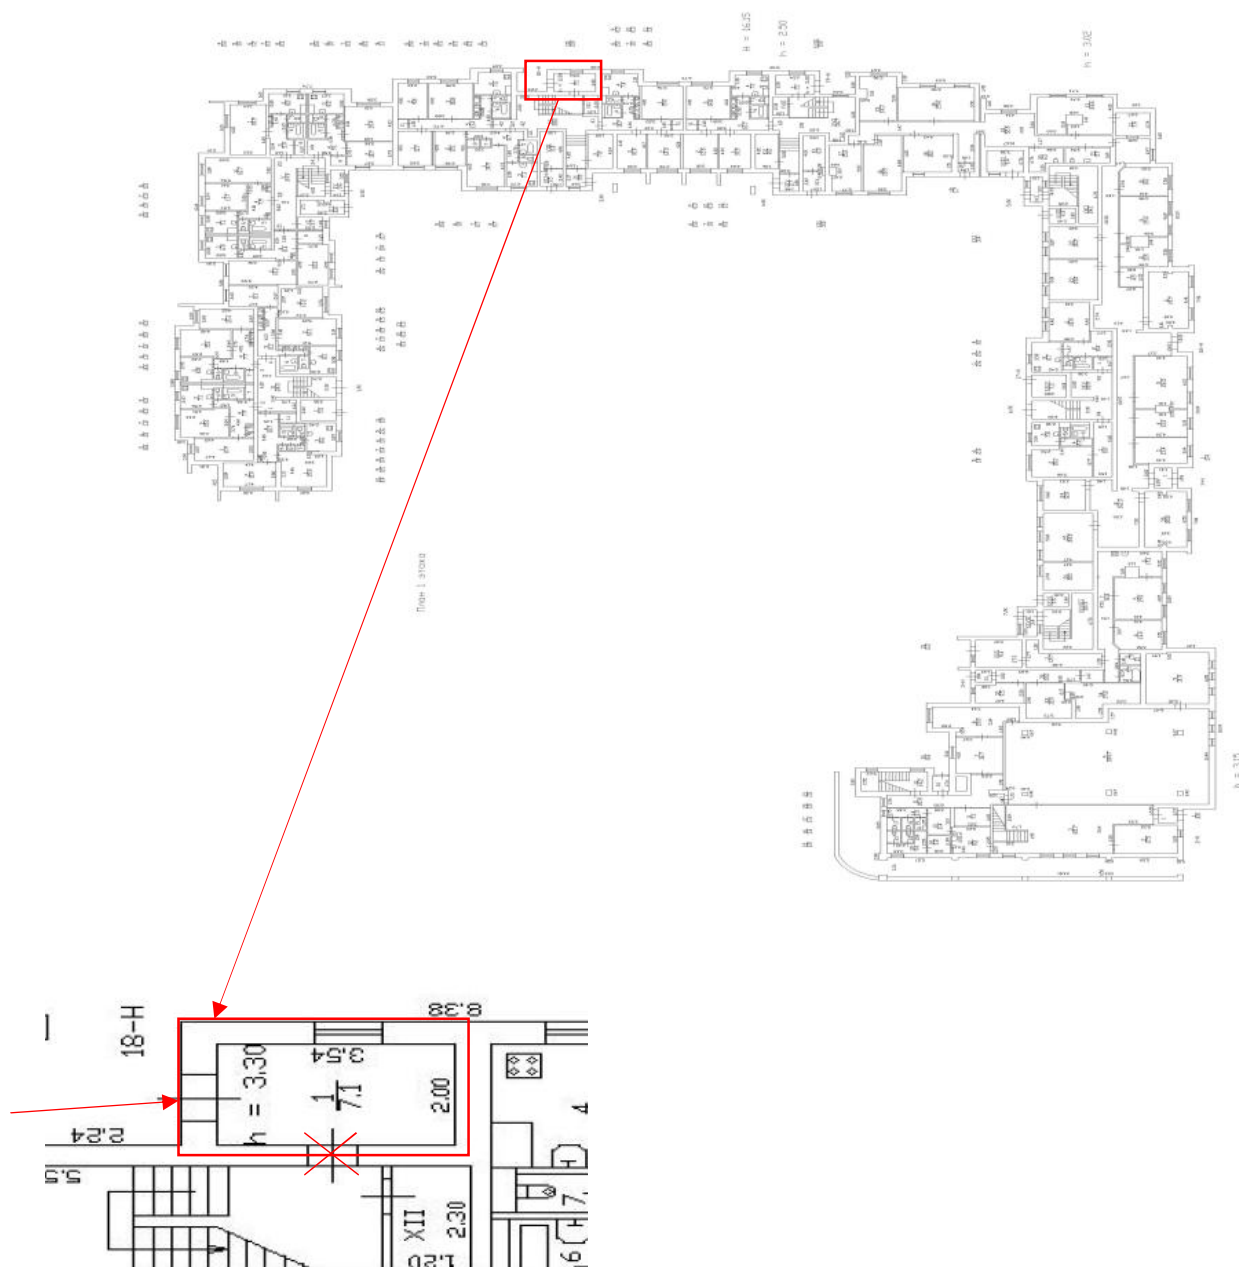

### 2.3.5. Фотографии объекта

Внешний и внутренний виды объекта:

**Общий вид здания, в котором расположен Объект оценки, придомовой территории и ближайшего окружения**



Фото 1. Вид здания, в котором расположен  
Объект оценки



Фото 2. Вид здания, в котором расположен  
Объект оценки

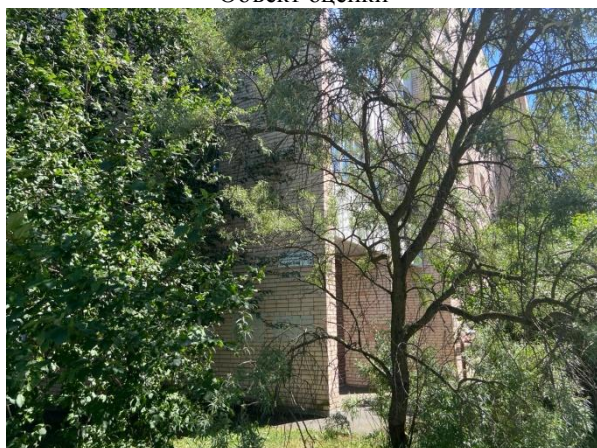


Фото 3. Вид здания, в котором расположен  
Объект оценки



Фото 4. Вид здания, в котором расположен  
Объект оценки



Фото 5. Дворовая территория



Фото 6. Вид здания, в котором расположен  
Объект оценки





Фото 7. Вид здания, в котором расположен  
Объект оценки



Фото 8. Вид здания, в котором расположен  
Объект оценки



Фото 9. Вид здания, в котором расположен  
Объект оценки, ближайшее окружение



Фото 10. Вид здания, в котором расположен  
Объект оценки

**Характеристика входной группы в помещение и оконных проемов**



Фото 11. Отдельный вход с улицы

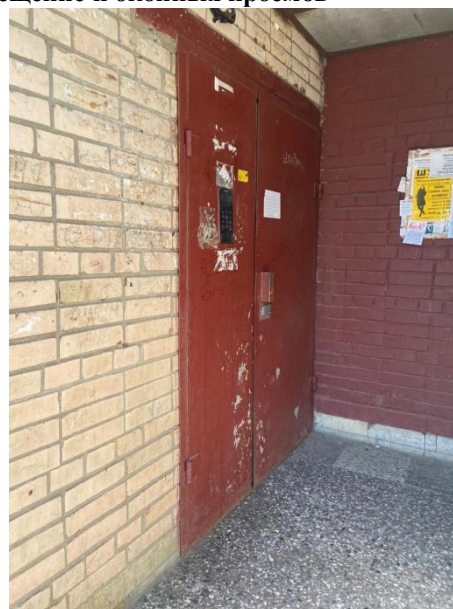


Фото 12. Общий вход со двора (дверь заложена в  
помещение)



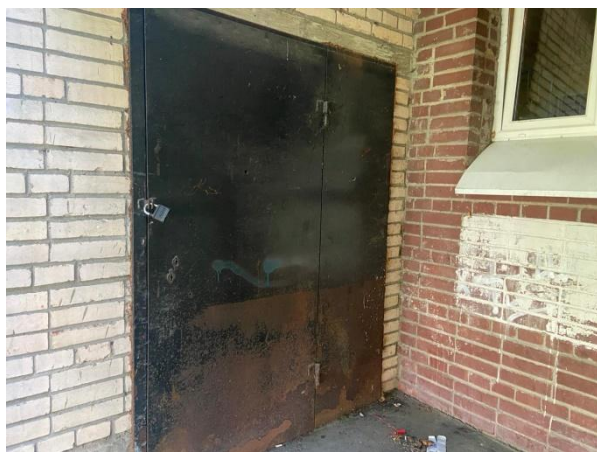


Фото 13. Отдельный вход с улицы



Фото 14. Отдельный вход с улицы

**Внутреннее состояние Объекта оценки**



Фото 15.



Фото 16.

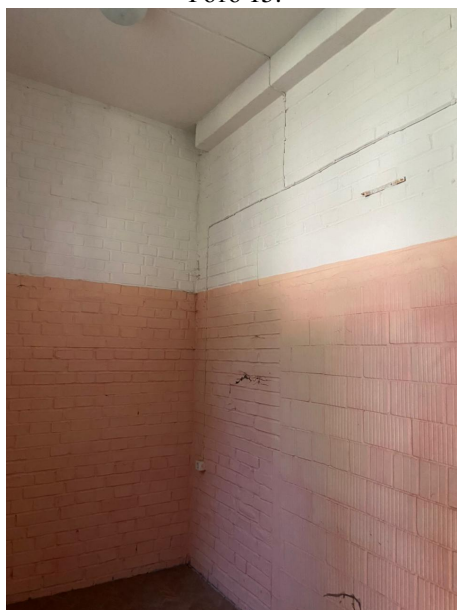


Фото 17. (Выход на лестничную клетку – заложен)

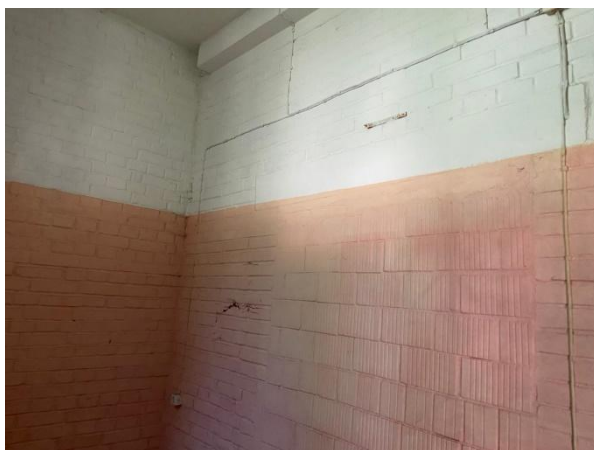


Фото 18.





Φοτο 19.



Φοτο 20.



Φοτο 21.





## 2.4. Акт осмотра Объекта оценки

### Акт осмотра объекта оценки - встроенного помещения

Дата: 21.06.2021

Адрес объекта: г. Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова, дом 32/15, литера А, помещение 18-Н

#### 1. Описание объекта оценки

1.1 Общая площадь объекта:

1.2 Текущее использование:

1.3 Входы: с улицы  отдельных  общих  через проходную  
со двора  отдельных  общих

1.4 Соответствие текущей планировки предоставленным документам:

Соответствует / Частично соответствует / Не соответствует

1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам

1.6 Этаж:


1.7 Высота:

1.8 Заглубление:

1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями:

электричество  водоснабжение  
 отопление  канализация

1.10 Дополнения:

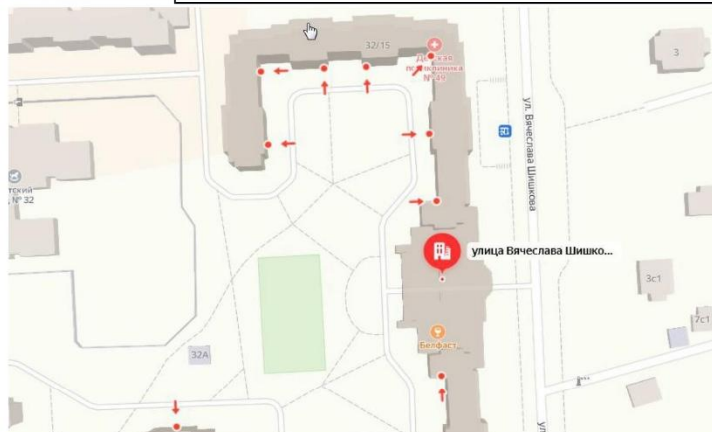

## 2.5. Выводы по анализу наилучшего использования объекта

Анализ участка как условно свободного:

Анализ НЭИ земельного участка как условно свободного не проводился по следующим причинам:

- земельный участок, относящийся к Объекту оценки, является частью большого участка, относящегося к зданию, в котором расположен Объект оценки (встроенное помещение). Оценщик не может рассматривать различные функциональные варианты использования, отличающиеся от использования всего (большого) земельного участка;

- доля земельного участка, относящегося к Объекту оценки, не выделена «в натуре», данные о размере доли земельного участка не предоставлены.

Анализ участка как застроенного:

В соответствии с п.17. ФСО№7 анализ наиболее эффективного использования частей объекта недвижимости – встроенного нежилого помещения проводится с учетом фактического использования других частей целого объекта. При проведении осмотра было установлено, что фактическим использованием других частей здания размещения Объекта оценки, является нежилое на 1 этаже, что не противоречит наиболее эффективному использованию Объекта оценки – помещение свободного назначения.

Руководствуясь вышеизложенным, учитывая местоположение, отличную транспортную доступность, удовлетворительную доступность общественным транспортом и технические характеристики Объекта (наличие отдельного входа, удобная планировка, наличие всех коммуникаций в доме, достаточные условия для парковки), а также конъюнктуру рынка коммерческой недвижимости, Оценщик считает, что максимально эффективным будет использование объекта под помещение свободного назначения.

**Вывод:** наиболее эффективным использованием оцениваемого объекта является использование в качестве помещения свободного назначения.

## 2.5. Результаты проведения оценки

<b>Рыночная стоимость Объекта оценки, округленно, руб., без учета НДС</b>	<b>600 000</b>	
<i>Диапазон стоимости, руб.</i>	528 403	680 210
Рыночная стоимость Объекта оценки, округленно, руб. / кв. м, без учета НДС (справочно)	84 507,04	
<i>Диапазон стоимости, руб. / кв. м</i>	74 423	95 804
<b>Рыночная стоимость Объекта оценки, округленно, руб., с учетом НДС</b>	<b>720 000</b>	
<i>Диапазон стоимости, руб.</i>	634 084	816 252
Рыночная стоимость Объекта оценки, округленно, руб. / кв. м, с учетом НДС (справочно)	101 408,45	
<i>Диапазон стоимости, руб. / кв. м</i>	89 308	114 965

